


RZ 1 - 2. NP (7/7)	Vzorkovňa
(tp=40.0°C)	PZ 1:Drevené parkety
Syst. doska NP VARIO	l-celk=67,5 m
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S
PZ:22,7 °C	17x2,0

2.10

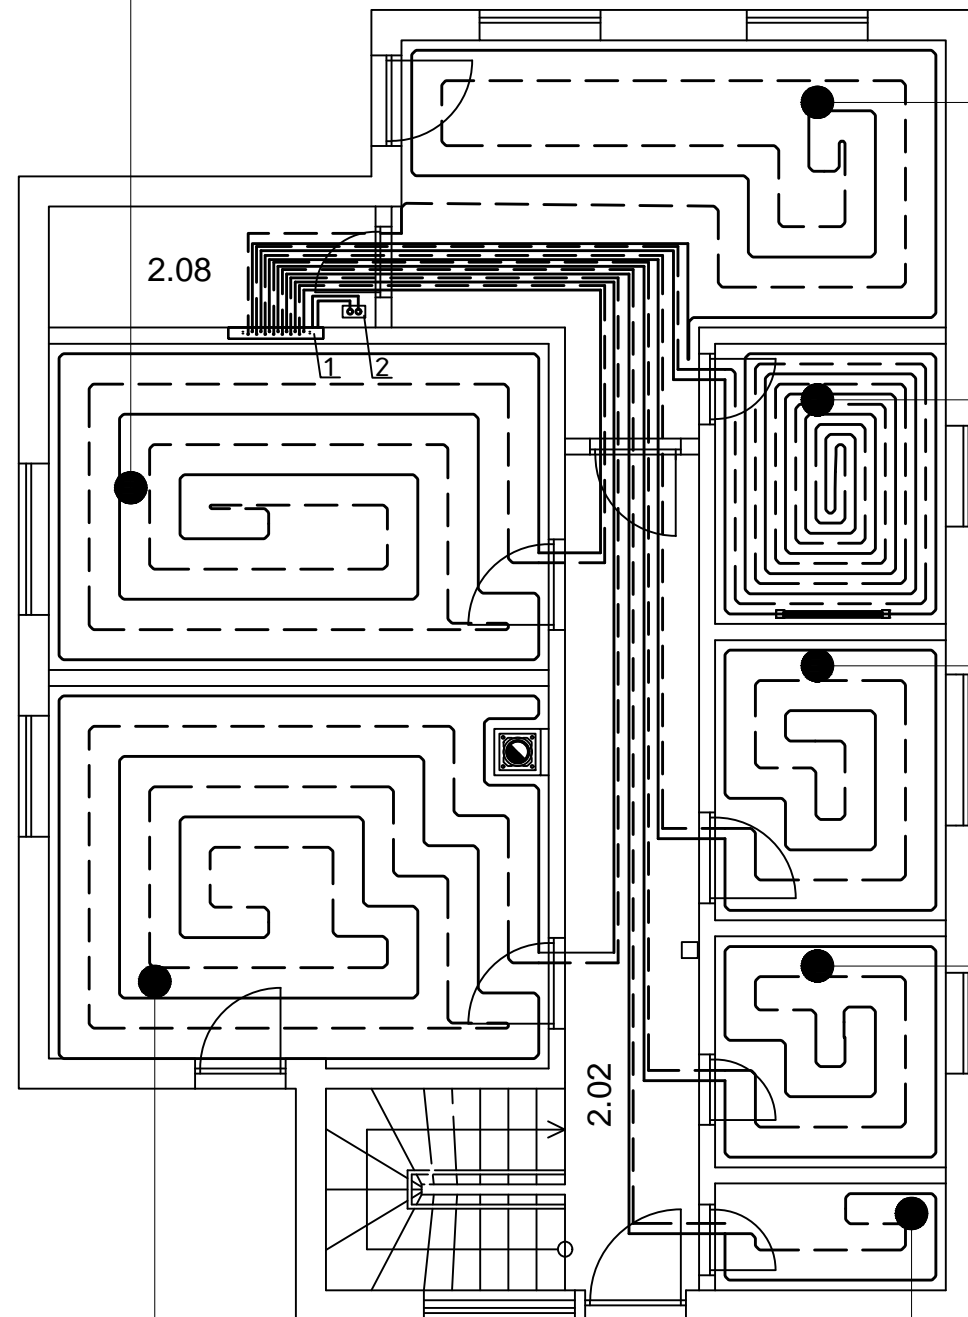

2.07	RZ 1 - 2. NP (7/1)	Izba
(tp=40.0°C)	PZ 1:Drevené parkety	
Syst. doska NP VARIO	l-celk=53,5 m	
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S	
PZ:23,5 °C	17x2,0	

2.06	RZ 1 - 2. NP (7/2)	Kúpeľňa
(tp=40.0°C)	PZ 1:Keramická	
Syst. doska NP VARIO	l-celk=77,6 m	
Lpz=100 [mm]	Rúrka RAUTHERM S	
PZ:28,6 °C	17x2,0	

2.05	RZ 1 - 2. NP (7/3)	Archív
(tp=40.0°C)	PZ 1:Drevené parkety	
Syst. doska NP VARIO	l-celk=43,7 m	
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S	
PZ:22,8 °C	17x2,0	

2.04	RZ 1 - 2. NP (7/4)	Upratovačka
(tp=40.0°C)	PZ 1:Drevené parkety	
Syst. doska NP VARIO	l-celk=44,4 m	
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S	
PZ:22,9 °C	17x2,0	

RZ 1 - 2. NP (7/5)	WC
(tp=40.0°C)	PZ 1:Keramická
Syst. doska NP VARIO	l-celk=37,5 m
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S
PZ:23,5 °C	17x2,0

2.03

2.03	RZ 1 - 2. NP (7/6)	Kancelária
(tp=40.0°C)	PZ 1:Drevené parkety	
Syst. doska NP VARIO	l-celk=84,9 m	
Lpz=300 [mm]	Rúrka RAUTHERM S	
PZ:22,9 °C	17x2,0	

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

- 2.02 -		- 2.03 -		- 2.04 -		- 2.05 -	
Chodba a schodisko		WC		Upratovačka		Archív	
15.8 m ²	41.0 m ³	2.4 m ²	4.5 m ³	5.2 m ²	9.8 m ³	6.4 m ²	11.9 m ³
20 °C	565 W	20 °C	86 W	20 °C	141 W	20 °C	171 W

- 2.06 -		- 2.07 -		- 2.08 -		- 2.10 -	
Kúpeľňa		Izba		Sklad		Vzorkovňa	
6.4 m ²	11.9 m ³	16.9 m ²	39.0 m ³	3.9 m ²	8.1 m ³	16.0 m ²	36.3 m ³
24 °C	476 W	20 °C	659 W	15 °C	46 W	20 °C	408 W

- 2.11 -	
Kancelária	
18.5 m ²	42.0 m ³
20 °C	528 W

LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

— PRÍVODNÉ POTRUBIE
 - - - - - VRATNÉ POTRUBIE

LEGENDA:

- 1 - ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ (7 OKRUHOV)
 2 - STÚPACIE POTRUBIE
 ■ - ELEKTRICKÉ/TEPLOVODNÉ REBRIKOVÉ VYKUROVACIE TELESO

POZNÁMKY:

-LEŽATÉ POTRUBIE VEDENÉ V PODLAHE JE Z PLASTOVÉHO POTRUBIA PE-Xa A PEX/AL/PEX
 -TEPLOTNÝ SPÁD PODLAHOVÉHO A KONVEKČNÉHO VYKUROVANIA 40/35 °C

PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rázusová č.51 Brezno 977 01 t.č. 048/6115400	
Ing. M. Závodná	Ing. M. Závodná	Ing. M. Závodná			
INVESTOR:	Ján Kupec M. R. Štefánika 453/27, 985 11 Halič			FORMÁT	2xA4
STAVBA:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb K. ú. Halič, E-KN 506, okres Lučenec			DÁTUM	09/2018
OBSAH:	VYKUROVANIE PÔDORYS PODKROVIA			STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT PRE SP
				Č.ZÁKAZKY	
				Č.KÓPIE	
				MERITKO	ČIS.VÝKRESU
				1:75	VYK - 2