




ULOŽENIE KÁBLA VO VOLNOM TERÉNE

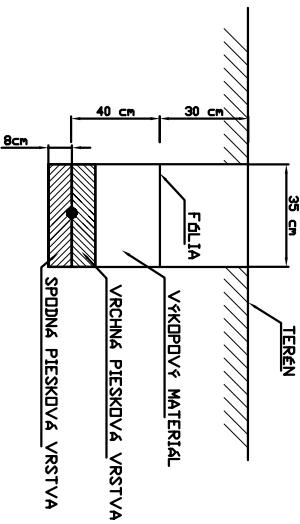

ULOŽENIE KÁBLA POD SPEVNEJŠIM TERÉNOM

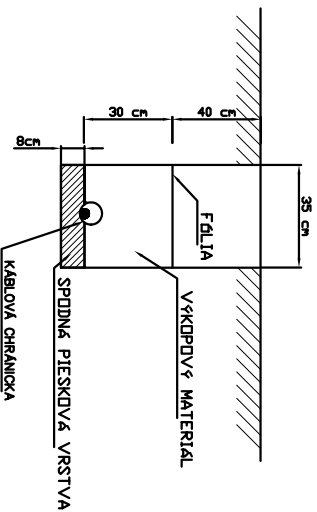

PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA A UZEMNENIA

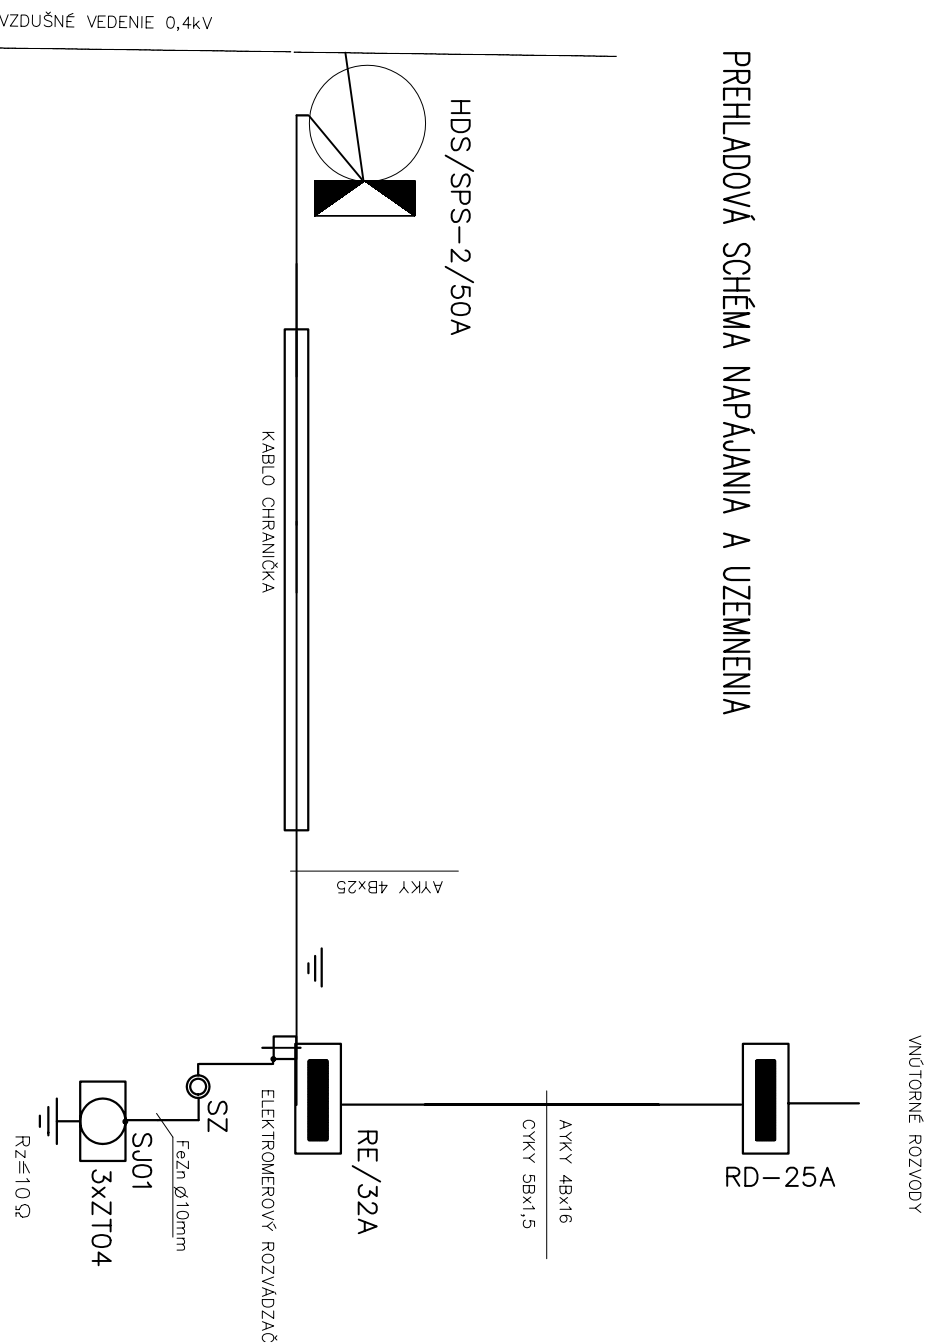

LEGENDA :

- SZ SKUŠOBNÁ SVORKA
- SU01 SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI
- ZT04 UZEMŇOVACIA TYČ D=20mm, L=20000mm

POZNÁMKA:

- NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: ŽPEN~50Hz 230/400V, TN-C
- OCHRANA: PODLA STN 33 2000-4-411 81.413 PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- PROSTREDIE: AD3 VONKAŠIE

PD slúži pre vydanie stavebného povolenia a nariadenia PD pre realizáciu stavby

Index zmeny	Dátum	Meno
Investor	Ján Kúpec	
Stupen	Mgr. Stefánika 453/27, 985 11 Halič	
Profesia	PROJEKT STAVENÉ POUKLENIE	
Naprítol	ING. A. BOKŠ	
Vypracoval	Ing. A. Bokš	
Kontroloval	Ing. T. Bepko	
Dátum	09/2008	
Formát	x FA4	
Meritko	N	

Ing. Anton ROSIK
Projekovanie a konštruovanie
elektrických zariadení

Názov celku :

Prevádzka naspracovanie a bolenie húb – novostavba
Ká : Halič okr. Lučenec , parcela č. 506

Názov vykresu :

ELEKTROINŠTALÁCIA
PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA A UZEMNENIA

Číslo vykresu : RD-809-06-03